


ROZVADĚČE R.FVE-AC



RFVE-AC

3NPE,AC,50Hz,400V/TN-S

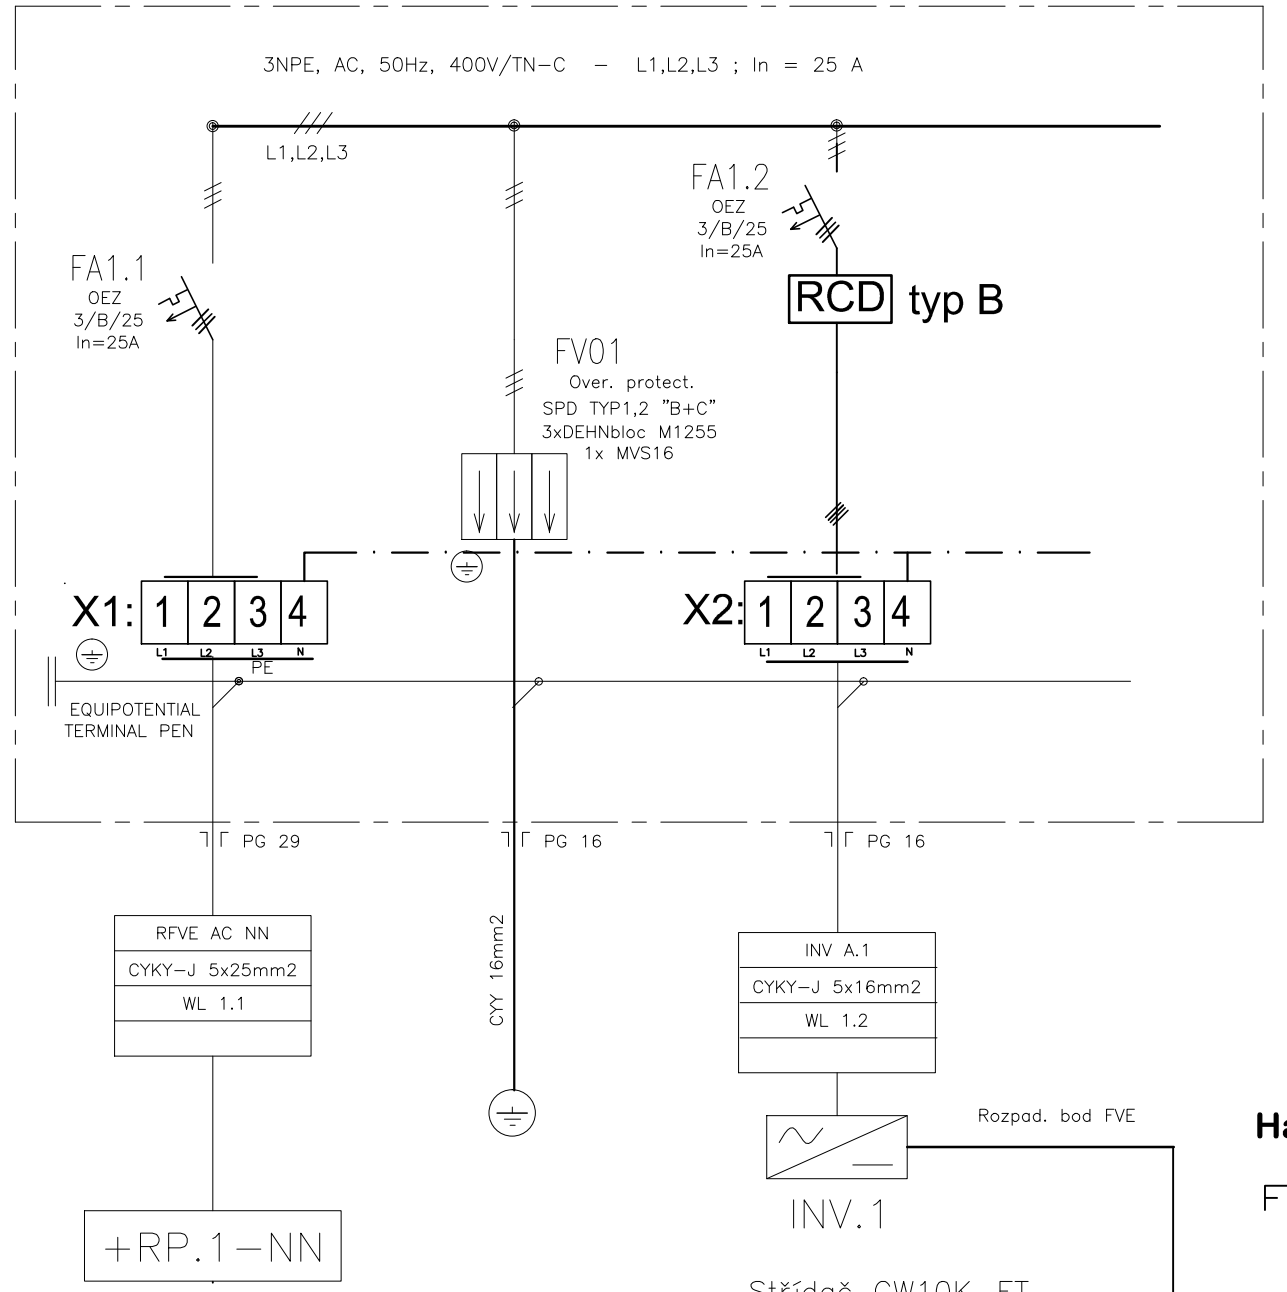

Silnoproud domu


PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3+PEN 400V AC, 50Hz PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 : OCHRANA ZÁKL. PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - IZOLACÍ,

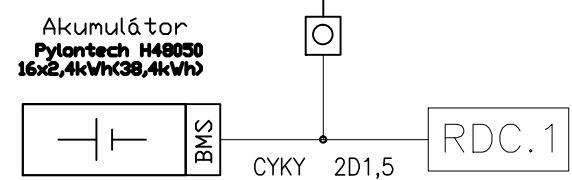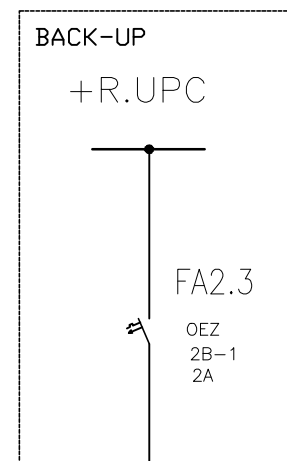

Havarijní tlačítko FVE - vedle vstupu do objektu

FV-FOTOVOLTAICK DC STOP
+ AKU-STOP 1xBI-BMS

RFVE-AC



- OZNAČENÍ ROZVADĚČE: R-AC.A1
- ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ AC : 3x400V
- PŘÍVODY: SPODEM
- VÝVODY: SPODEM
- STŘEDNÍ VODIČ: ANO
- MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD: 50 kA
- MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ: 40°C
- MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ: +5°C
- MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST: 80%
- PROSTŘEDÍ: VNĚJŠÍ
- CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY: IP43
- NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP: NE
- BARVA: RAL 7035
- JAZYK: ČEŠTINA
- POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ: 0
- ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY: UZAVŘENÝ, NA KONSTRUKCI
- TYP: P 600/700/200mm
- ÚDRŽBA: PRAVIDELNÁ - ROČNÍ
- POČET MODULŮ NA DIN 35mm: 54
- KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ a DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE

HLAVNÍ PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT PROFESE	Česká fotovoltaická asociace, z.s. Plzeň Ing.Milan Hošek Mob. 602 502 985 E: milhosek@gmail.com	
ING. MILAN HOŠEK			ING. MILAN HOŠEK		
INVESTOR					
STAVBA	VZOROVÝ VÝUKOVÝ PROJEJKT - ČFA kurz FVE			FORMÁT	2 x A4
STAVEBNÍ OBJEKT	FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA - 9,72 kWp+AKU 38,4kWh			DATUM	11. 3. 2023
PROFESE/ČÁST P.D.	Elektrotechnická instalace			ZAK. ČÍSLO	13 - 2023
NÁZEV PROJEKTU:	Varianta zapojení rozvaděče RFVE - AC			Měřítko:	
				STUPEŇ	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
				Číslo výkresu:	5.1